

	<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL.004
		Yayın Tarihi	01.01.2009
		Revizyon No	06
		Revizyon Tarihi	04.05.2022
		Sayfa No	1 / 5

## 1. Amaç

Bu Talimat; KBM tarafından belgelendirilmiş kuruluşların, belgelendirmeden sonra KBM'ne ait logo, marka ve belgeleri kullanmaları ile ilgili yöntem belirlemektir.

## 2. Talimat

2.1 Logo, marka ve belgeler sadece denetimlerden başarılı olmuş ve belge almaya hak kazanmış firmalar tarafından kullanılabilir.

2.2 Belge almaya hak kazanan firmalar logo, marka veya belgeyi bu talimatta yazan şartlara göre kullanmak durumundadır.

2.3 Belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon kurallarına uygun logoyu kullanmak durumundadır. Belge almaya hak kazanmış firmalara ilgili akreditasyon kuruluşunun belge ve logo kullanım talimatlarının da birer kopyası verilir.

2.4 KBM logo ve markasının kullanılması ile ilgili bu talimat resmî web sitesi olan www.kbm.com.tr adresinde güncel olarak bulundurulur.

2.5 KBM logo ve markasının kullanılıyor olması, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde KBM'nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde kullanılmaz. Logo ve belgesi, belge kapsamında yer almayan bölüm, bağlı kuruluş veya iştiraklerde kullanılamaz.

2.6 Logo ürün belgesi gibi kullanılamaz. Ürün üzerinde kullanılamaz. (Ürün, doğrudan dokunabilen veya bir paket veya kutu içerisinde olabilir.)

2.7 KBM logo ve lisanslı logo kullanım şartları;

KBM Logo Kullanımı	Ürün (*a) üzerinde	Ürünlerin taşınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b)	Reklam amaçlı broşür vb. üzerinde
Açıklama olmaksızın	Kullanılamaz	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*b)
Açıklama (*c) ile	Kullanılamaz	Kullanılabilir (*d)	Kullanılabilir (*d)

\*a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir.

\*b. Son kullanıcıya ulaşmadığı düşünülen mukavva vb. malzemeden yapılmış dış ambalaj olabilir.

\*c. "(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS-EN- ISO 9001:2015 / TS-EN-ISO 14001:2015 standartlarına göre uygunluğu belgelendirilmiş kuruluşumuz tarafından üretilmiştir." şeklinde açık bir ifade olmalıdır.

\*d. Bu kurallarda belirtilen diğer şartlara uymak koşuluyla kullanılabilir.

2.8 Belgeli kuruluş KBM logosunu ve TÜRKAK Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise reklam amaçlı yayınlarda, resmi evraklarda veya tanıtım malzemelerinde kullanabilir. Fakat Türkak Markasını KBM Logosu olmaksızın tek başına kullanamaz. Tanıtım malzemeleri ile, akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notlar, etiketler, dokümanlar veya yazılı bildirimlerden bahsedilmektedir. **Belgelendirilmiş kuruluşlar TÜRKAK logosunu kullanacağı zaman TÜRKAK Rehber R10-06 şartları geçerlidir.**

2.9 Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

2.10 TÜRKAK Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

2.11 TÜRKAK Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

2.12 TÜRKAK logosu kırtasiye malzemelerinin, tanıtım malzemelerinin veya antetli kâğıdın üzerinde de kullanılabilir.

2.13 Ancak logo;

2.13.1 KBM logosu ile baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır. KBM logosundan daha baskın olmamalıdır.

2.13.2 KBM ve TÜRKAK logosu kabartma veya hologram şeklinde de kullanılabilir.

2.13.3 KBM ve TÜRKAK logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır. Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılamaz.

2.13.4 "Tanıtım Malzemeleri" terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiş ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliştirilmiş notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir.

2.13.5 A4 boyutundan büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılacaksa en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den büyük olmamalıdır.

2.14 Belgelendirilen kuruluşlar, KBM logosunu; sadece belge kapsamı dahilinde ki faaliyet alanlarında kullanabilirler. KBM logosu, ürün belgesi gibi veya belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında kullanılamaz.

**2.15 KBM ve TÜRKAK logosu, firmanın laboratuvar test raporlarında, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz.**

2.16 Belgenin gününün dolması ile firma derhal logo kullanımını durdurmak durumundadır.

	<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL.004
		Yayın Tarihi	01.01.2009
		Revizyon No	06
		Revizyon Tarihi	04.05.2022
		Sayfa No	2 / 5

2.17 Belgenin askıya alınması, geri çekilmesi durumlarında logo kullanımını derhal durdurmalıdır.

2.18 Belgelendirilen kuruluşlar, belgelerini aldıktan sonra, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse bu durum belgenin askıya alınmasına veya iptaline kadar gidebilecek bir düzeltici faaliyet isteğinin başlangıcı olacaktır.

2.19 Belge ve logo üçüncü tarafa devredilemez.

2.20 Logo kullanım formatı KBM'den talep edilebilir veya web sitesinden yayınlanacaktır.

2.21 Logoların verilen orijinal renklerinde kullanılması tercih edilmek ile istenilen renkler kullanılabilir.

2.22 Logoların yanlış kullanımı ile ilgili sorumluluk firmaya aittir.

2.23 KBM logo için aşağıda belirtilen oranlar ve renkler sabit kalmak şartıyla boyutlar büyütülüp, küçültülebilir.



Renk Kodu: #ff0000 (Kırmızı Genel)  
Yükseklik/Genişlik = 0,759




Renk Kodu: #0000ff (Mavi Genel)  
Renk Kodu: #ff0000 (Kırmızı)  
Yükseklik/Genişlik = 0,759



Renk Kodu: #009933 (Yeşil Genel)  
Renk Kodu: #ff0000 (Kırmızı)  
Yükseklik/Genişlik = 0,759



Renk Kodu: #01A0E2 (Mavi)  
Renk Kodu: #ff0000 (Kırmızı)  
Yükseklik/Genişlik = 0,759



#### Renk Değerleri

##### Kırmızı;

C(Cyan) :0	R(Red) :218
M(Magenta) :100	G(Green) :37
Y(Yellow) :100	B(Blue) :29
K(Black) :0	

##### Beyaz;

C(Cyan) :0	R(Red) :255
M(Magenta) :0	G(Green) :255
Y(Yellow) :0	B(Blue) :255
K(Black) :0	

## 2.24 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Formatı ve Kullanımı

2.24.1 TÜRKAK Akreditasyon Markası bu bölümde detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır.

2.24.2 Akreditasyona konu olan uygunluk değerlendirme faaliyeti, standardın numarası ve kuruluşun akreditasyon numarası Şekil 1'de gösterildiği gibi TÜRKAK Logosunun tam altına merkezi bir şekilde yerleştirilmelidir.

2.24.3 TÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa, en boy oranı sabit olmak üzere eni 30 mm'den daha büyük olmamalıdır. Markanın daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK'tan elektronik ortamda temin edilen, uygun ebatlı olan Marka kullanılabilir.

2.24.4 KBM, kendi marka reproduksiyonlarını bu Rehberde verilen formatla aynı olacak şekilde hazırlamalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının ebat, renk ve formatına ilişkin detaylı bilgi yukarıdaki tabloda verilmiştir.

2.24.5 Markanın içinde yer alan Logonun minimum yüksekliği 20 mm olmalıdır.

2.24.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir.

Ancak Marka;

- Akredite kuruluşun logosu veya ismi ile baskı yapılan dokümanın üzerinde bulunmalıdır.
- Akredite kuruluşun logosundan veya isminden daha baskın olmamalıdır.

2.24.7 TÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma veya hologram şeklinde kullanılabilir.

2.24.8 TÜRKAK Akreditasyon Markasının elektronik ortamdaki reproduksiyonları, TÜRKAK ilgili Rehberdeki tüm şartlara ilave olarak aşağıda sıralanan şartları karşılıyor olması koşuluyla kabul edilebilir.

- Kuruluşun akreditasyon numarası markanın tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
- TÜRKAK Logosunda herhangi bir tahrifat yapılmamalıdır.
- Markanın formatında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanılacağı doküman zemininin renkli olması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası beyaz bir fon ile çerçevelenmelidir.

	<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL.004
		Yayın Tarihi	01.01.2009
		Revizyon No	06
		Revizyon Tarihi	04.05.2022
		Sayfa No	3 / 5

Örnek – Şekil 1



TÜRKAK Akreditasyon Markasının beyaz zeminli dokümanlar haricindeki dokümanlarda kullanım şekli

e) Bilgisayar ortamında hazırlanan markalar bu Rehber dokümanda belirtilen formatlar çerçevesinde veya TÜRKAK'ın elektronik ortamda sunduğu formatlar çerçevesinde hazırlanmaktadır.

**2.24.9** TÜRKAK Akreditasyon Markası, tif, jpg, gif ve bmp formatlarında 50 mm genişliğinde TÜRKAK tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan değişik formatlardaki TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri, akredite edilen kuruluşa teslim edilir veya kuruluşun erişimine açılır. TÜRKAK Akreditasyon Markasının belirtilen ebat haricinde kullanılması gerektiğinde, önceden TÜRKAK'ın onayı alınmalıdır. Şekil 5'te 25 mm ebatlı TÜRKAK Akreditasyon Markası örnekleri her bir akreditasyon standardı için ayrı ayrı verilmiştir.

## 2.25 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Tanıtım/Reklam Malzemelerinde Kullanımı

**2.25.1** TÜRKAK Akreditasyon Markası, akredite kuruluşun statüsü hakkında yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek şekilde kullanılmamalıdır.

**2.25.2** Bu Rehberdeki şartları karşılıyor olmaları koşuluyla, TÜRKAK'tan akredite kuruluşlar ilgili tanıtım/reklam materyallerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanma hakkına sahiptir.

**2.25.3** KBM'den belge alan kuruluşlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri materyallerde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin veya belgelendirme programının markası ile ilişkili olacak şekilde kullanılmalıdır.



Belgelendirme kuruluşunun logosu ve TÜRKAK Akreditasyon Markasının ilgili sertifikada kullanım şekli

**2.25.4** Antetli kağıtlarda kullanılan TÜRKAK Akreditasyon Markası, bu talimatta belirtilen ve elektronik ortamda uygunluk değerlendirme kuruluşuna iletilen formatla uyuşmalıdır. TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin logosundan daha ön planda olmamalıdır.

**2.25.5** Akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan bir faaliyete ilişkin yapılan tekliflerde üzerinde TÜRKAK'ın Akreditasyon Markası olan antetli kağıtlar kullanılıyorsa, hangi faaliyetlerin akredite edilmiş olduğu açıkça belirtilmelidir. Bu gibi durumlarda ilgili antetli dokümanda, örneğin "Bu teklif akreditasyon kapsamı dahilinde olmayan hizmetleri içermektedir" şeklinde bir ibare bulunmalıdır.

**2.25.6** TÜRKAK Akreditasyon Markası KBM'nin personeli için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde kuruluşun akreditasyonuna ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz. Elektronik postalarda kullanılan imza/kartvizitler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

**2.25.7** Akredite kuruluş üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vs.) kullanıma almadan önce, ilgili materyale ilişkin olarak TÜRKAK'ın onayını almalıdır.

## 2.26 TÜRKAK Akreditasyon Markasının Kullanımına İlişkin Diğer Kısıtlamalar

**2.26.1** Bir reklam kampanyasının parçası olacak şekilde bu talimatta belirtilen şartlara uygun olarak TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren reklam malzemeleri haricinde, TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıtların üzerinde kullanılmamalıdır.

**2.26.2** TÜRKAK Akreditasyon Markaları binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır.

	<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL.004
		Yayın Tarihi	01.01.2009
		Revizyon No	06
		Revizyon Tarihi	04.05.2022
		Sayfa No	4 / 5

2.26.3 TÜRKAK Akreditasyon Markası akredite KBM'nin binasının iç duvarlarında, kapılarında veya fuarlardaki tanıtım stantlarında kullanılabilir.

2.26.4 TÜRKAK Akreditasyon Markası TÜRKAK'ın herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelebilecek şekilde kullanılmamalıdır.

2.26.5 TÜRKAK Akreditasyon Markası akreditasyon kapsamındaki belgelendirme ve muayene faaliyetleri için TÜRKAK'ın sorumluluğu üstüne aldığı ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.

2.26.6 TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her türlü belge ve raporda TÜRKAK tarafından akredite edilmiş bütün faaliyetler açıkça belirtilmelidir.

2.26.7 KBM'ye verilen TÜRKAK Akreditasyon Markası muayene edilmiş bir malzeme veya ürün üzerine konulmamalı ayrıca ürün belgelendirmesi veya onayını ima edecek biçimde de kullanılmamalıdır.

2.26.8 KBM'nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren muhtelif sertifika, rapor vs. yayımını derhal durdurmalıdır.


2.26.9 KBM'nin akreditasyonu TÜRKAK tarafından iptal edilmesi durumunda TÜRKAK Akreditasyon Markası içeren her tür sertifika, rapor, promosyon, reklam malzemesi vb. dağıtımını derhal durdurmalıdır.

2.26.10 TÜRKAK R10.06 Rehberinde belirtilen şartları ön bilgilendirme yapmaksızın değiştirme hakkına sahiptir.

#### 2.27 KBM Tarafından Düzenlenen Raporlar veya Sertifikalarda TÜRKAK Akreditasyon Markası'nın Kullanımına İlişkin Şartlar

2.27.1 TÜRKAK R10.06 rehberinde belirtilen Şekil 7'deki KBM'nin Akredite olduğu marka kullanılır.

2.27.2 KBM, düzenleyeceği sertifikalarda TÜRKAK markasının yanında (solunda veya sağında veya üstünde veya altında) TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi'nin ürettiği TBDS Kare Koduna 20x20 mm ebadından az olmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde yer vermelidir. Bunun dışındaki kullanım şekilleri TÜRKAK'ın onayı alınmak kaydıyla uygulanabilir.

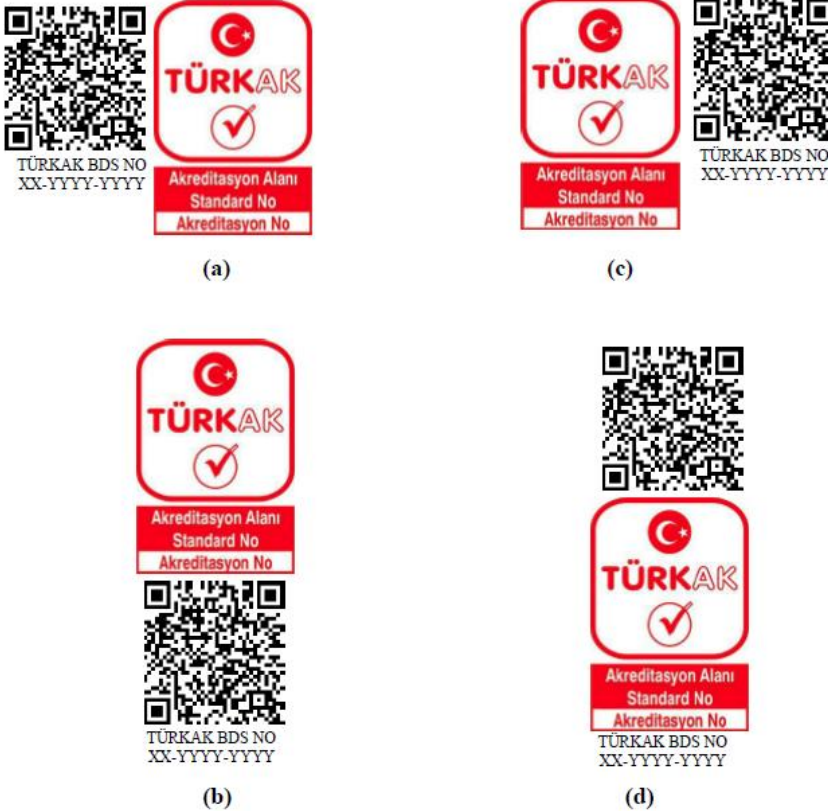

#### TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi (TBDS) Kare Kod Konum Örnekleri

#### 2.28 IAF Markasının Kullanımı

2.28.1 IAF MLA Markası sadece TÜRKAK Akreditasyon Markası ile kullanılmalıdır, tek başına kullanılmaz.

	<b>LOGO KULLANIM TALİMATI</b>	Doküman No	TL.004
		Yayın Tarihi	01.01.2009
		Revizyon No	06
		Revizyon Tarihi	04.05.2022
		Sayfa No	5 / 5

2.28.2 Birleşik marka antetli kağıtlarda, iş tekliflerinde, reklamlarında ve internet sitelerinde akredite oldukları kapsamlar ile ilgili olması halinde kullanabilirler.

2.28.3 Birleşik marka hiçbir şekilde ürünler üzerinde veya ürünle ilişkilendirilebilecek veya ürünün uygunluğunu çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

2.28.4 KBM müşterileri birleşik markayı kullanamaz ve bu husus denetim bitiminde logo kullanımı hakkında bilgi verilirken aktarılır.

2.29 KBM, herhangi bir ön bilgilendirme yapmaksızın bu talimatı değiştirme hakkına sahiptir.

Revizyon Bilgileri		
Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
01	01/06/2010	Talimatta Türkak Markası'nın kullanımına, KBM'nin logolarının kullanımına ve özelliklerine ilişkin açıklamalara ve logoların biçimsel özelliklerine rastlanmadığı için gerekli açıklamalar yapılarak ve KBM logoları da eklenerek talimat revize edilmiştir.
02	21/09/2010	Talimat bölümünde yer alan "Logo ürünlerin ambalajları üzerinde, belgenin ürüne değil yönetim sistemine ait olduğunu belirtecek bir ifade ile kullanılabilir" açıklaması çıkarılmıştır. KBM logosu, firmanın laboratuvar test raporlarında, kalibrasyon ve muayene raporlarında kullanılamaz. İfadesi eklenmiştir.
03	02.01.2017	TÜRKAK logosu kullanımına ilişkin tanımlamalar eklenmiştir.
03	18.02.2017	R10.06 rehberine göre revize edilmiştir.
04	18.03.2017	R10.06 rehberine göre revize edilmiştir.
05	04.06.2021	27001 logo kullanımı ile ilgili tanımlama yapıldı.
06	04.05.2022	Türkak Rehberi R10.06 Rehberine özgü bazı tanımlamalar kaldırıldı ve Türkak Rehberi R10.06'ya atıf yapılmıştır.